

PARC EOLIEN DE CHAMPS PERDUS 2 (80)

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale

5.1. Résumé non technique de l'étude de dangers



PARC EOLIEN DE CHAMPS PERDUS 2 (80)

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale

Résumé non technique de l'étude de dangers

Version 1

Groupe VALECO

Version	Date	Description
Version 1	23/04/2018	Résumé non technique de l'étude de dangers – Parc éolien de Champs Perdus 2 (80)

	Nom - Fonction	Date	Signature
Rédaction	Julien ELOIRE – Responsable du service Aménagement du Territoire	23/04/2018	
Validation	Julien ELOIRE – Responsable du service Aménagement du Territoire	23/04/2018	

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1. RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE DE DANGERS.....	5
1.1 Introduction.....	6
1.2 Présentation de l'installation	6
1.3 Identification des dangers et analyse des risques associés.....	8
1.3.1 Les sources de dangers.....	8
1.3.2 Les enjeux à protéger	9
1.3.3 Analyse des risques	11
1.3.4 Etude détaillée des risques	12
1.4 Conclusion	14

CHAPITRE 1. RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE DE DANGERS

1.1 Introduction

Selon l'article L. 512-1 du Code de l'environnement, l'étude de dangers expose les risques que peut présenter l'installation pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Les impacts de l'installation sur ces intérêts en fonctionnement normal sont traités dans l'étude d'impact sur l'environnement.

La démarche de l'étude consiste en une identification des dangers, des enjeux vulnérables et des conséquences éventuelles d'accidents. L'ajout systématique de mesures de prévention et/ou de protection doit permettre de diminuer le niveau de risque à un niveau acceptable.

La présente étude de dangers a pour objet de rendre compte de l'examen effectué par le Groupe **VALECO**, pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du projet de Champs Perdus 2.

Cette étude se base sur le guide technique version de mai 2012, qui a été réalisé par un groupe de travail constitué de l'INERIS et de professionnels du Syndicat des énergies renouvelables. Dans la suite de l'étude, ce guide sera appelé « guide technique ».

1.2 Présentation de l'installation

Le projet éolien de Champs Perdus 2 sera composé de 6 éoliennes et de 2 postes de livraison.

Le projet est entièrement situé sur le territoire communal de Hangest-en-Santerre, qui appartient à la Communauté de communes Avre-Luce-Noye, localisé en France, en région Hauts-de-France, dans le département de la Somme.

La zone d'étude (périmètre de 500 m autour des éoliennes) se situe sur les communes suivantes :

- **Arvillers ;**
- **Hangest-en-Santerre ;**
- **Davenescourt.**

Plusieurs types d'aérogénérateurs sont pressentis pour le projet de Champs Perdus 2 :

- NORDEX N131 - 3,0 à 3,9 MW, Tour 112 m à 120 m ;
- GE130 - 3,0 à 3,8 MW, Tour 110 m ;
- VESTAS V126 - 3,3 à 3,6 MW, Tour 117 m.

Le choix final des aérogénérateurs dépendra de la négociation avec les fabricants et des résultats de l'étude de vent.

Afin de ne pas risquer de sous-évaluer les dangers de l'installation, il a été choisi de définir un gabarit théorique dont les paramètres ont été choisis parmi les plus grandes valeurs de l'ensemble des modèles éligibles pour le projet. Les dimensions maximalistes du gabarit théorique permettent d'analyser les risques de manière majorante.


Le gabarit maximaliste retenu pour cette étude correspond à la machine : **NORDEX N131 - 3.9 MW** dont les caractéristiques sont les suivantes :

Eolienne	NORDEX N131 – 3,9 MW
Puissance nominale	3 900 kW
Diamètre du rotor	131 m
Longueur d'une pale	64,4 m
Largeur maximale d'une pale (Corde)	3,94 m
Hauteur de moyeu	120 m
Diamètre maximum à la base	4,3 m
Hauteur en bout de pale	185,5 m


Projet éolien de Champs Perdus 2 (80)

Etude de dangers

Carte de situation

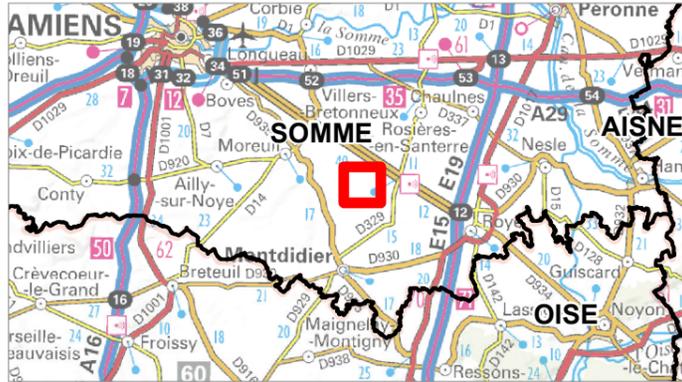

- Eolienne projetée
- Parc éolien de la Sablière
- Parc éolien Champs Perdus
- Aire d'étude (500m)
- Poste de livraison
- Réseau inter-éolien
- Limite communale
- Limite départementale



1:15 000

(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

Réalisation : AUDDICE, 2018
 Source de fond de carte : IGN SCAN25® et SCAN1000®
 Sources de données : IGN ADMINEXPRESS® - VALECO - AUDDICE, 2018

1.3 Identification des dangers et analyse des risques associés

1.3.1 Les sources de dangers

Un parc éolien est soumis aux risques naturels par les dimensions imposantes de l'ouvrage mais également aux risques de défaillance d'équipements constituant l'éolienne.

Les risques naturels sont susceptibles de constituer des agresseurs potentiels et sont donc pris en compte dans l'analyse préliminaire des risques :

- ❖ - **Sismicité ;**
- ❖ - **Mouvements de terrain (aléas glissement de terrain, cavités souterraines, Aléa retrait-gonflement des argiles) ;**
- ❖ - **Foudre ;**
- ❖ - **Vents violents ;**
- ❖ - **Incendies de forêts et de cultures ;**
- ❖ - **Inondations.**

Des ouvrages (voies de communications par exemple) ou des installations classées à proximité des aérogénérateurs, peuvent présenter également un risque externe.

Les dangers potentiels relatifs au fonctionnement des éoliennes sont recensés dans le tableau suivant :

Installation ou système	Fonction	Phénomène redouté	Danger potentiel
Système de transmission	Transmission d'énergie mécanique	Survitesse	Echauffement des pièces mécaniques et flux thermique
Pale	Prise au vent	Bris de pale ou chute de pale	Energie cinétique d'éléments de pales
Aérogénérateur	Production d'énergie électrique à partir d'énergie éolienne	Effondrement	Energie cinétique de chute
Poste de livraison, intérieur de l'aérogénérateur	Réseau électrique	Court-circuit interne	Arc électrique
Nacelle	Protection des équipements destinés à la production électrique	Chute d'éléments	Energie cinétique de projection
	Protection des équipements destinés à la production électrique	Chute de nacelle	Energie cinétique de chute
Rotor	Transformation de l'énergie éolienne en énergie mécanique	Projection d'objets	Energie cinétique des objets

Les produits identifiés dans le cadre du parc éolien sont utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien :

- **Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles hydrauliques pour systèmes de freinage...), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets industriels spéciaux**
- **Produits de nettoyage et d'entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants...) et les déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d'emballage...)**

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation, aucun produit inflammable ou combustible n'est stocké dans les aérogénérateurs ou les postes de livraison.

Le tableau ci-dessous synthétise les principales agressions externes liées aux activités humaines :

Infrastructure	Fonction	Evénement redouté	Danger potentiel	Périmètre	Distance par rapport au mât de l'éolienne la plus proche
Voies de circulation	Transport	Accident entraînant la sortie de voie d'un ou plusieurs véhicules	Energie cinétique des véhicules et flux thermiques	200 m	Présence de deux routes départementales : la RD441 au plus près à 336 m de l'éolienne E1 et la RD41, au plus près à 308 m de l'éolienne E3.
Aérodrome	Transport aérien	Chute d'aéronef	Energie cinétique de l'aéronef, flux thermique	2 000 m	Infrastructure au-delà du périmètre de 2 000 m
Ligne THT	Transport d'électricité	Rupture de câble	Arc électrique, surtensions	200 m	Présence d'une ligne souterraine au plus près à 121 m de l'éolienne E3, à 158 m de l'éolienne E5 et à 162 m de l'éolienne E6.
Autres aérogénérateurs	Production d'électricité	Accident générant des projections d'éléments	Energie cinétique des éléments projetés	500 m	Les éoliennes sont distantes de plus de 500 m des éoliennes existantes

A noter également en agressions externes :

- la ligne électrique souterraine de transport RTE (HARGICOURT/PERTAIN – N°1 – 63 kV), au centre-est, qui traverse le parc éolien, et à plus de 120 m de l'éolienne E3, à plus de 150 m de l'éolienne E5 et à plus de 160 m de l'éolienne E6 ;
- la ligne électrique souterraine de distribution SICAE, au sud, qui traverse le parc éolien, et à plus de 90 m de l'éolienne E3, la plus proche ;
- la ligne de télécommunication souterraine ORANGE, au nord-est, qui traverse le parc éolien et à plus de 50 m de l'éolienne E4, la plus proche ;
- la canalisation de transport de gaz, au nord, qui longe le parc éolien, à plus de 490 m de l'éolienne E1, la plus proche.

1.3.2 Les enjeux à protéger

Les enjeux dans le périmètre de 500 m autour des aérogénérateurs concernent :

- la RD441, à l'ouest, qui longe le parc éolien à 336 m de l'éolienne E1, la plus proche ;
- la RD41, qui traverse le parc éolien, au centre, et à 308 m de l'éolienne E3, la plus proche ;
- des chemins ruraux (dont certains inscrits au PDIPR) ;
- la ligne électrique souterraine de transport RTE (HARGICOURT/PERTAIN – N°1 – 63 kV), au centre-est, qui traverse le parc éolien, et à plus de 120 m de l'éolienne E3, à plus de 150 m de l'éolienne E5 et à plus de 160 m de l'éolienne E6 ;
- la ligne électrique souterraine de distribution SICAE, au sud, qui traverse le parc éolien, et à plus de 90 m de l'éolienne E3, la plus proche ;
- la ligne de télécommunication souterraine ORANGE, au nord-est, qui traverse le parc éolien et à plus de 50 m de l'éolienne E4, la plus proche ;
- la canalisation de transport de gaz, au nord, qui longe le parc éolien, à plus de 490 m de l'éolienne E1, la plus proche.


Cf. Carte des enjeux – page suivante

Ces enjeux sont inclus dans l'analyse des risques d'une part et dans l'étude détaillée d'autre part.

Projet éolien de Champs Perdus 2 (80)

Etude de dangers

Carte des enjeux

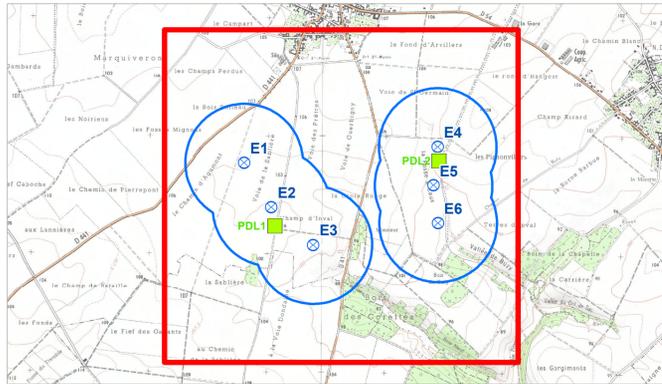


- Parc éolien de la Sablière
- Parc éolien Champs Perdus
- Eolienne projetée
- Aire d'étude (500m)
- Poste de livraison
- Réseau inter-éolien
- Plateforme
- Chemin d'accès à créer
- Chemin à renforcer
- Virage à créer
- Communes
- Parcelles
- Bâti
- Zones habitées ou à vocation d'habitat
- Zones d'activités économiques (agricole, industrielle, artisanale ou commerciale)
- Réseau de transport de gaz :**
- Gazoduc
- Réseau de transport d'électricité :**
- Ligne électrique souterraine (63 kV)
- Poste électrique
- Réseaux de distribution :**
- Réseau souterrain (SICAE - ligne électrique 20 kV)
- Réseau souterrain (Orange)
- Réseau routier :**
- Route départementale
- Chemin
- Réseau touristique :**
- Chemins inscrits au PDIPR



1:5 000

(Pour une impression sur format A1 sans réduction de taille)

Réalisation : AUDDICE, 2018
 Source de fond de carte : Bing Satellite
 Sources de données : VALECO - AUDDICE, 2018

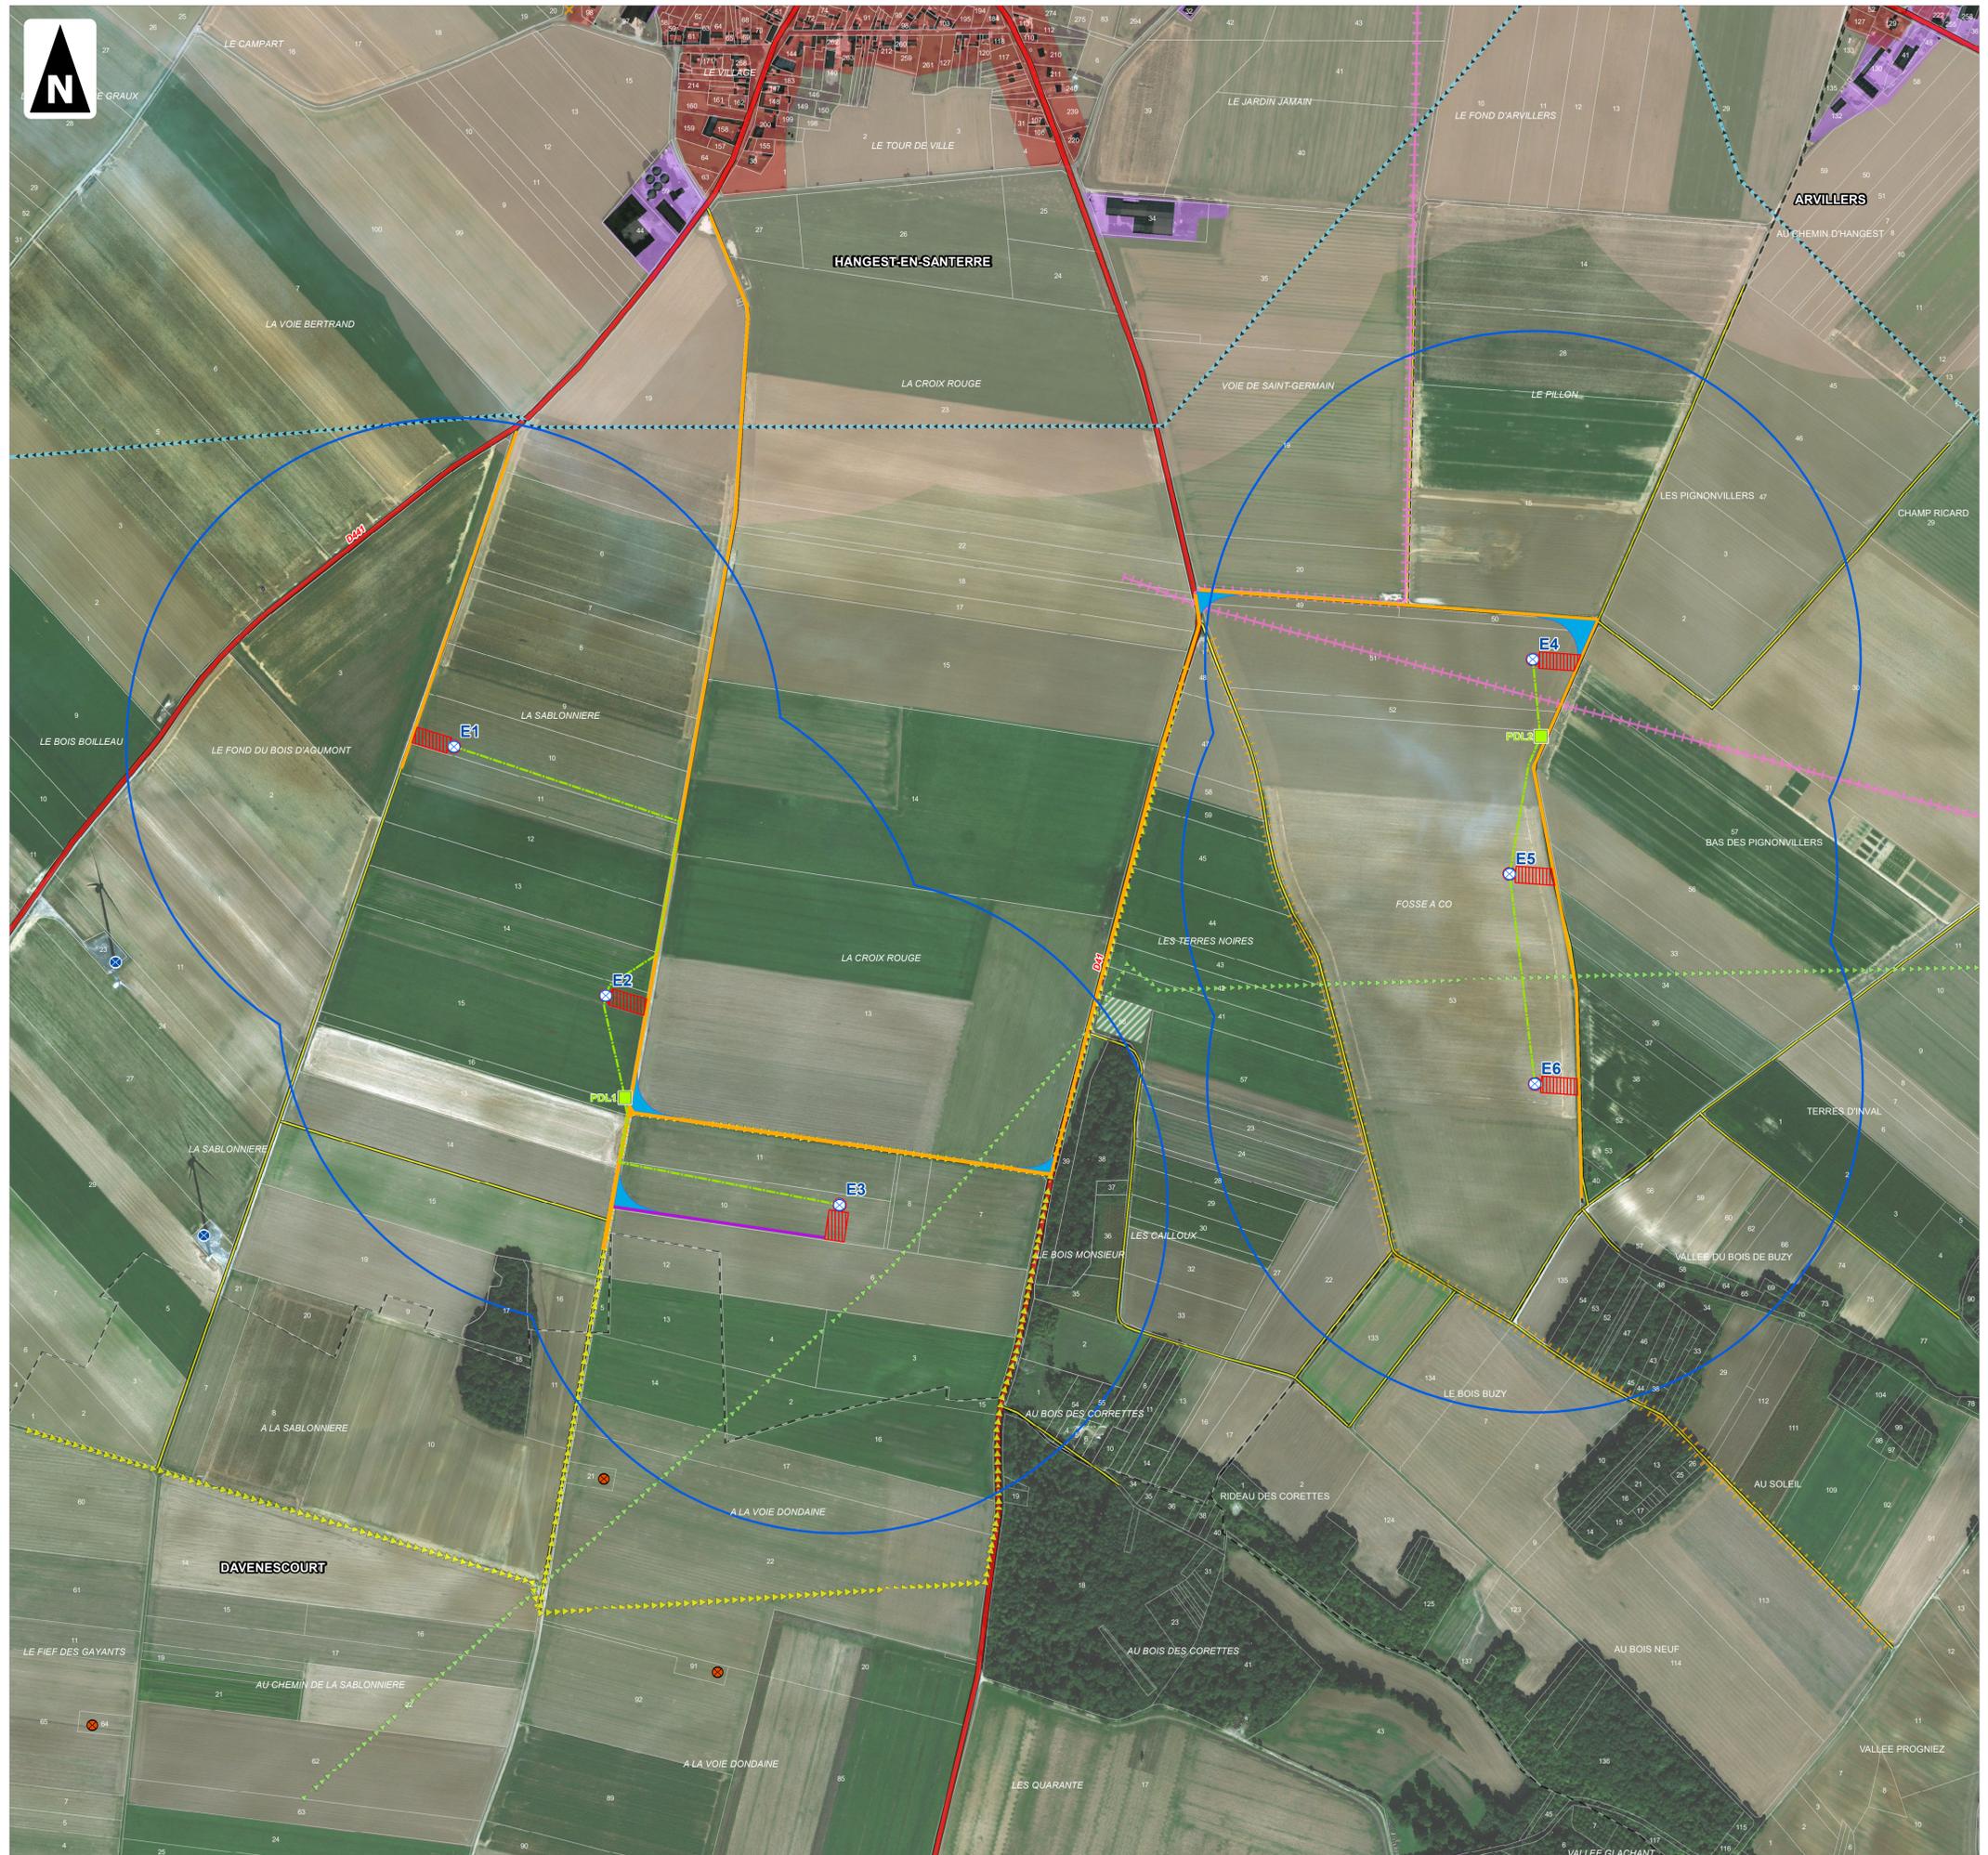

1.3.3 Analyse des risques

1.3.3.1 Analyse du retour d'expérience

Il n'existe actuellement aucune base de données officielle recensant l'accidentologie dans la filière éolienne. Néanmoins, il a été possible d'analyser les informations collectées en France et dans le monde par plusieurs organismes divers (associations, organisations professionnelles, littérature spécialisées, etc.). Ces bases de données sont cependant très différentes tant en termes de structuration des données qu'en termes de détail de l'information.

Les retours d'expérience de la filière éolienne française et internationale permettent d'identifier les principaux accidents suivants :

- Effondrements de l'éolienne ;
- Ruptures de pales ;
- Chutes de pales et d'éléments de l'éolienne ;
- Incendie.

1.3.3.2 Analyse préliminaire des risques

Une analyse préliminaire des risques sous forme d'un tableau générique est réalisée permettant d'identifier de manière représentative les scénarios d'accident pouvant potentiellement se produire :

- Scénarios relatifs aux risques liés à la glace ;
- Scénarios relatifs aux risques d'incendie ;
- Scénarios relatifs aux risques de fuites ;
- Scénarios relatifs aux risques de chute d'éléments ;
- Scénarios relatifs aux risques de projection de pales ou de fragments de pales ;
- Scénarios relatifs aux risques d'effondrement des éoliennes.

L'analyse est réalisée de la manière suivante :

- Description des causes et de leur séquençage ;
- Description des *événements redoutés centraux* qui marquent la partie incontrôlée de la séquence d'accident ;
- Description des *fonctions de sécurité* permettant de prévenir l'événement redouté central ou de limiter les effets du phénomène dangereux ;
- Description des *phénomènes dangereux* dont les effets sur les personnes sont à l'origine d'un accident ;
- Evaluation préliminaire de la zone d'effets attendue de ces événements.

1.3.3.3 Mesures de maîtrise des risques

Afin de limiter les risques d'accidents ou d'incidents liés aux activités du parc éolien, les constructeurs d'aérogénérateurs ont prévus différentes mesures :

- ⇒ **Systèmes de sécurité contre la survitesse** (freins aérodynamiques passifs et actifs, surveillance de la rotation, détection de la vitesse du vent) ;
- ⇒ **Systèmes de sécurité contre le risque de vents forts** (coupure de l'éolienne en cas de détection de vents forts) ;
- ⇒ **Systèmes de sécurité contre le risque électrique** (organes de coupure électrique, isolement, mise à la terre) ;
- ⇒ **Systèmes contre l'échauffement des pièces mécaniques** (détecteurs de température, systèmes de refroidissement) ;
- ⇒ **Systèmes de sécurité contre le risque de foudre** (installation anti foudre comprenant un paratonnerre sur la nacelle et les pales) ;
- ⇒ **Systèmes de sécurité contre le risque d'incendie** (détection de fumée, de température, alarme du centre de contrôle et intervention des moyens de secours) ;
- ⇒ **Systèmes de sécurité contre le risque de fuite de liquides** (détecteur de niveau de liquide, rétention formée par la structure de l'éolienne) ;
- ⇒ **Systèmes de sécurité contre la formation du givre** (basés sur la détection et arrêt de l'éolienne, affichage du risque pour les promeneurs) ;
- ⇒ **Systèmes de sécurité contre le risque d'effondrement de l'éolienne** (conception des fondations basées sur des normes et de l'ingénierie, conception des éoliennes adaptée à la force du vent) ;
- ⇒ **Systèmes de sécurité contre le risque d'erreurs de maintenance** (formation du personnel, manuel de maintenance).

1.3.3.4 Conclusion de l'analyse préliminaire

Dans le cadre de l'analyse préliminaire des risques génériques des parcs éoliens, trois catégories de scénarios sont exclues de l'étude détaillée, en raison de leur faible intensité : incendie du poste de livraison, incendie de l'éolienne et infiltration de liquides dans le sol.

Les scénarios qui doivent faire l'objet d'une étude détaillée sont les suivants :

- **Projection de tout ou une partie de pale ;**
- **Effondrement de l'éolienne ;**
- **Chute d'éléments de l'éolienne ;**
- **Chute de glace ;**
- **Projection de glace.**

1.3.4 Etude détaillée des risques

L'étude détaillée des risques vise à caractériser les scénarii retenus à l'issue de l'analyse préliminaire des risques en termes de probabilité, cinétique, intensité et gravité. Son objectif est donc de préciser le risque généré par l'installation et d'évaluer les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre. L'étude détaillée permet de vérifier l'acceptabilité des risques potentiels générés par l'installation.

1.3.4.1 Cotation de chaque scénario

Les règles méthodologiques applicables pour la détermination de l'intensité, de la gravité, de la cinétique et de la probabilité des phénomènes dangereux sont précisées dans l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005.

Cet arrêté est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

La cotation du risque est basée sur cette réglementation.

L'annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005 définit les classes de probabilité qui doivent être utilisées dans les études de dangers pour caractériser les scénarii d'accident majeur :

Niveaux	Echelle qualitative	Echelle quantitative (probabilité annuelle)
A	Courant Se produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie des installations, malgré d'éventuelles mesures correctives.	$P > 10^{-2}$
B	Probable S'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie des installations.	$10^{-3} < P \leq 10^{-2}$
C	Improbable Evénement similaire déjà rencontré dans le secteur d'activité ou dans ce type d'organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité.	$10^{-4} < P \leq 10^{-3}$
D	Rare S'est déjà produit mais a fait l'objet de mesures correctives réduisant significativement la probabilité.	$10^{-5} < P \leq 10^{-4}$
E	Extrêmement rare Possible mais non rencontré au niveau mondial. N'est pas impossible au vu des connaissances actuelles.	$\leq 10^{-5}$

➤ Tableaux de synthèse des scénarii étudiés

Les tableaux suivants récapitulent, pour chaque événement redouté central retenu, les paramètres de risques : la cinétique, l'intensité, la gravité et la probabilité. Les tableaux regrouperont les éoliennes qui ont le même profil de risque.

Scénario	Zone d'effet	Cinétique	Probabilité	Cotation risque
Effondrement de l'éolienne	Disque dont le rayon correspond à une hauteur totale de la machine en bout de pale Soit 185,5 m	Rapide	D (car éoliennes récentes)	Acceptable
Chute de glace	Zone de survol, soit disque de rayon de 65,5 m autour du mât de l'éolienne	Rapide	A	Acceptable
Chute d'élément de l'éolienne	Zone de survol, soit disque de rayon de 65,5 m autour du mât de l'éolienne	Rapide	C	Acceptable
Projection	500 m autour de l'éolienne	Rapide	D (car éoliennes récentes)	Acceptable
Projection de glace	1,5 x (H + D) autour de l'éolienne Soit 376,5 m	Rapide	B	Acceptable

Il apparaît au regard de l'étude détaillée qu'aucun accident ne ressort comme inacceptable selon les règles de cotation de la probabilité, de la gravité et de l'utilisation de la matrice d'acceptabilité issue de la circulaire du 10 mai 2010.


1.3.4.2 Cartes des risques avec zones de risques et vulnérabilités identifiées

Cf. Carte des risques – page suivante

Projet éolien de Champs Perdus 2 (80)

Etude de dangers

Carte des risques

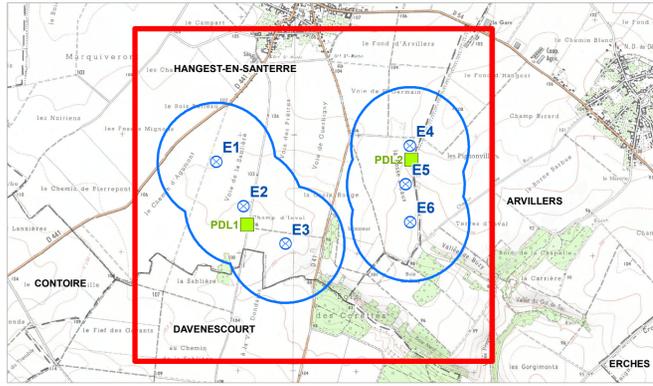

- | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | Eolienne projetée | | Bâti |
| | Parc éolien de la Sablière | | Zones habitées ou à vocation d'habitat |
| | Parc éolien Champs Perdus | | Zones d'activités économiques (agricole, industrielle, artisanale) |
| | Aire d'étude (500m) | Zones d'effet des différents scénarii : | |
| | Poste de livraison | | Chute d'éléments de l'éolienne (65,5 m) |
| | Réseau inter-éolien | | Chute de glace (65,5 m) |
| | Plateforme | | Effondrement de l'éolienne (185,5 m) |
| | Chemin d'accès à créer | | Projection de glace (376,5 m) |
| | Chemin à renforcer | | Projection de pales ou de fragments de pales (500 m) |
| | Virage à créer | Réseau de transport de gaz : | |
| | Poste électrique | | Gazoduc |
| | Communes | Réseau routier : | |
| | Parcelles | | Route départementale |
| Réseau de transport de gaz : | | | Chemin |
| | Gazoduc | Réseau touristique : | |
| Réseau de transport d'électricité | | | Chemins inscrits au PDIPR |
| | Ligne électrique souterraine (63kV) | Réseaux de distribution : | |
| | Poste électrique | | Réseau souterrain (SICAE-ligne électrique 20 kV) |
| Réseaux de distribution : | | | Réseau souterrain (Orange) |
| | Réseau souterrain (SICAE-ligne électrique 20 kV) | | |
| | Réseau souterrain (Orange) | | |




1:5 000 Kilomètres

(Pour une impression sur format A1 sans réduction de taille)

Réalisation : AUDDICE, 2018

Source de fond de carte : Bing Satellite

Sources de données : VALECO - AUDDICE, 2018

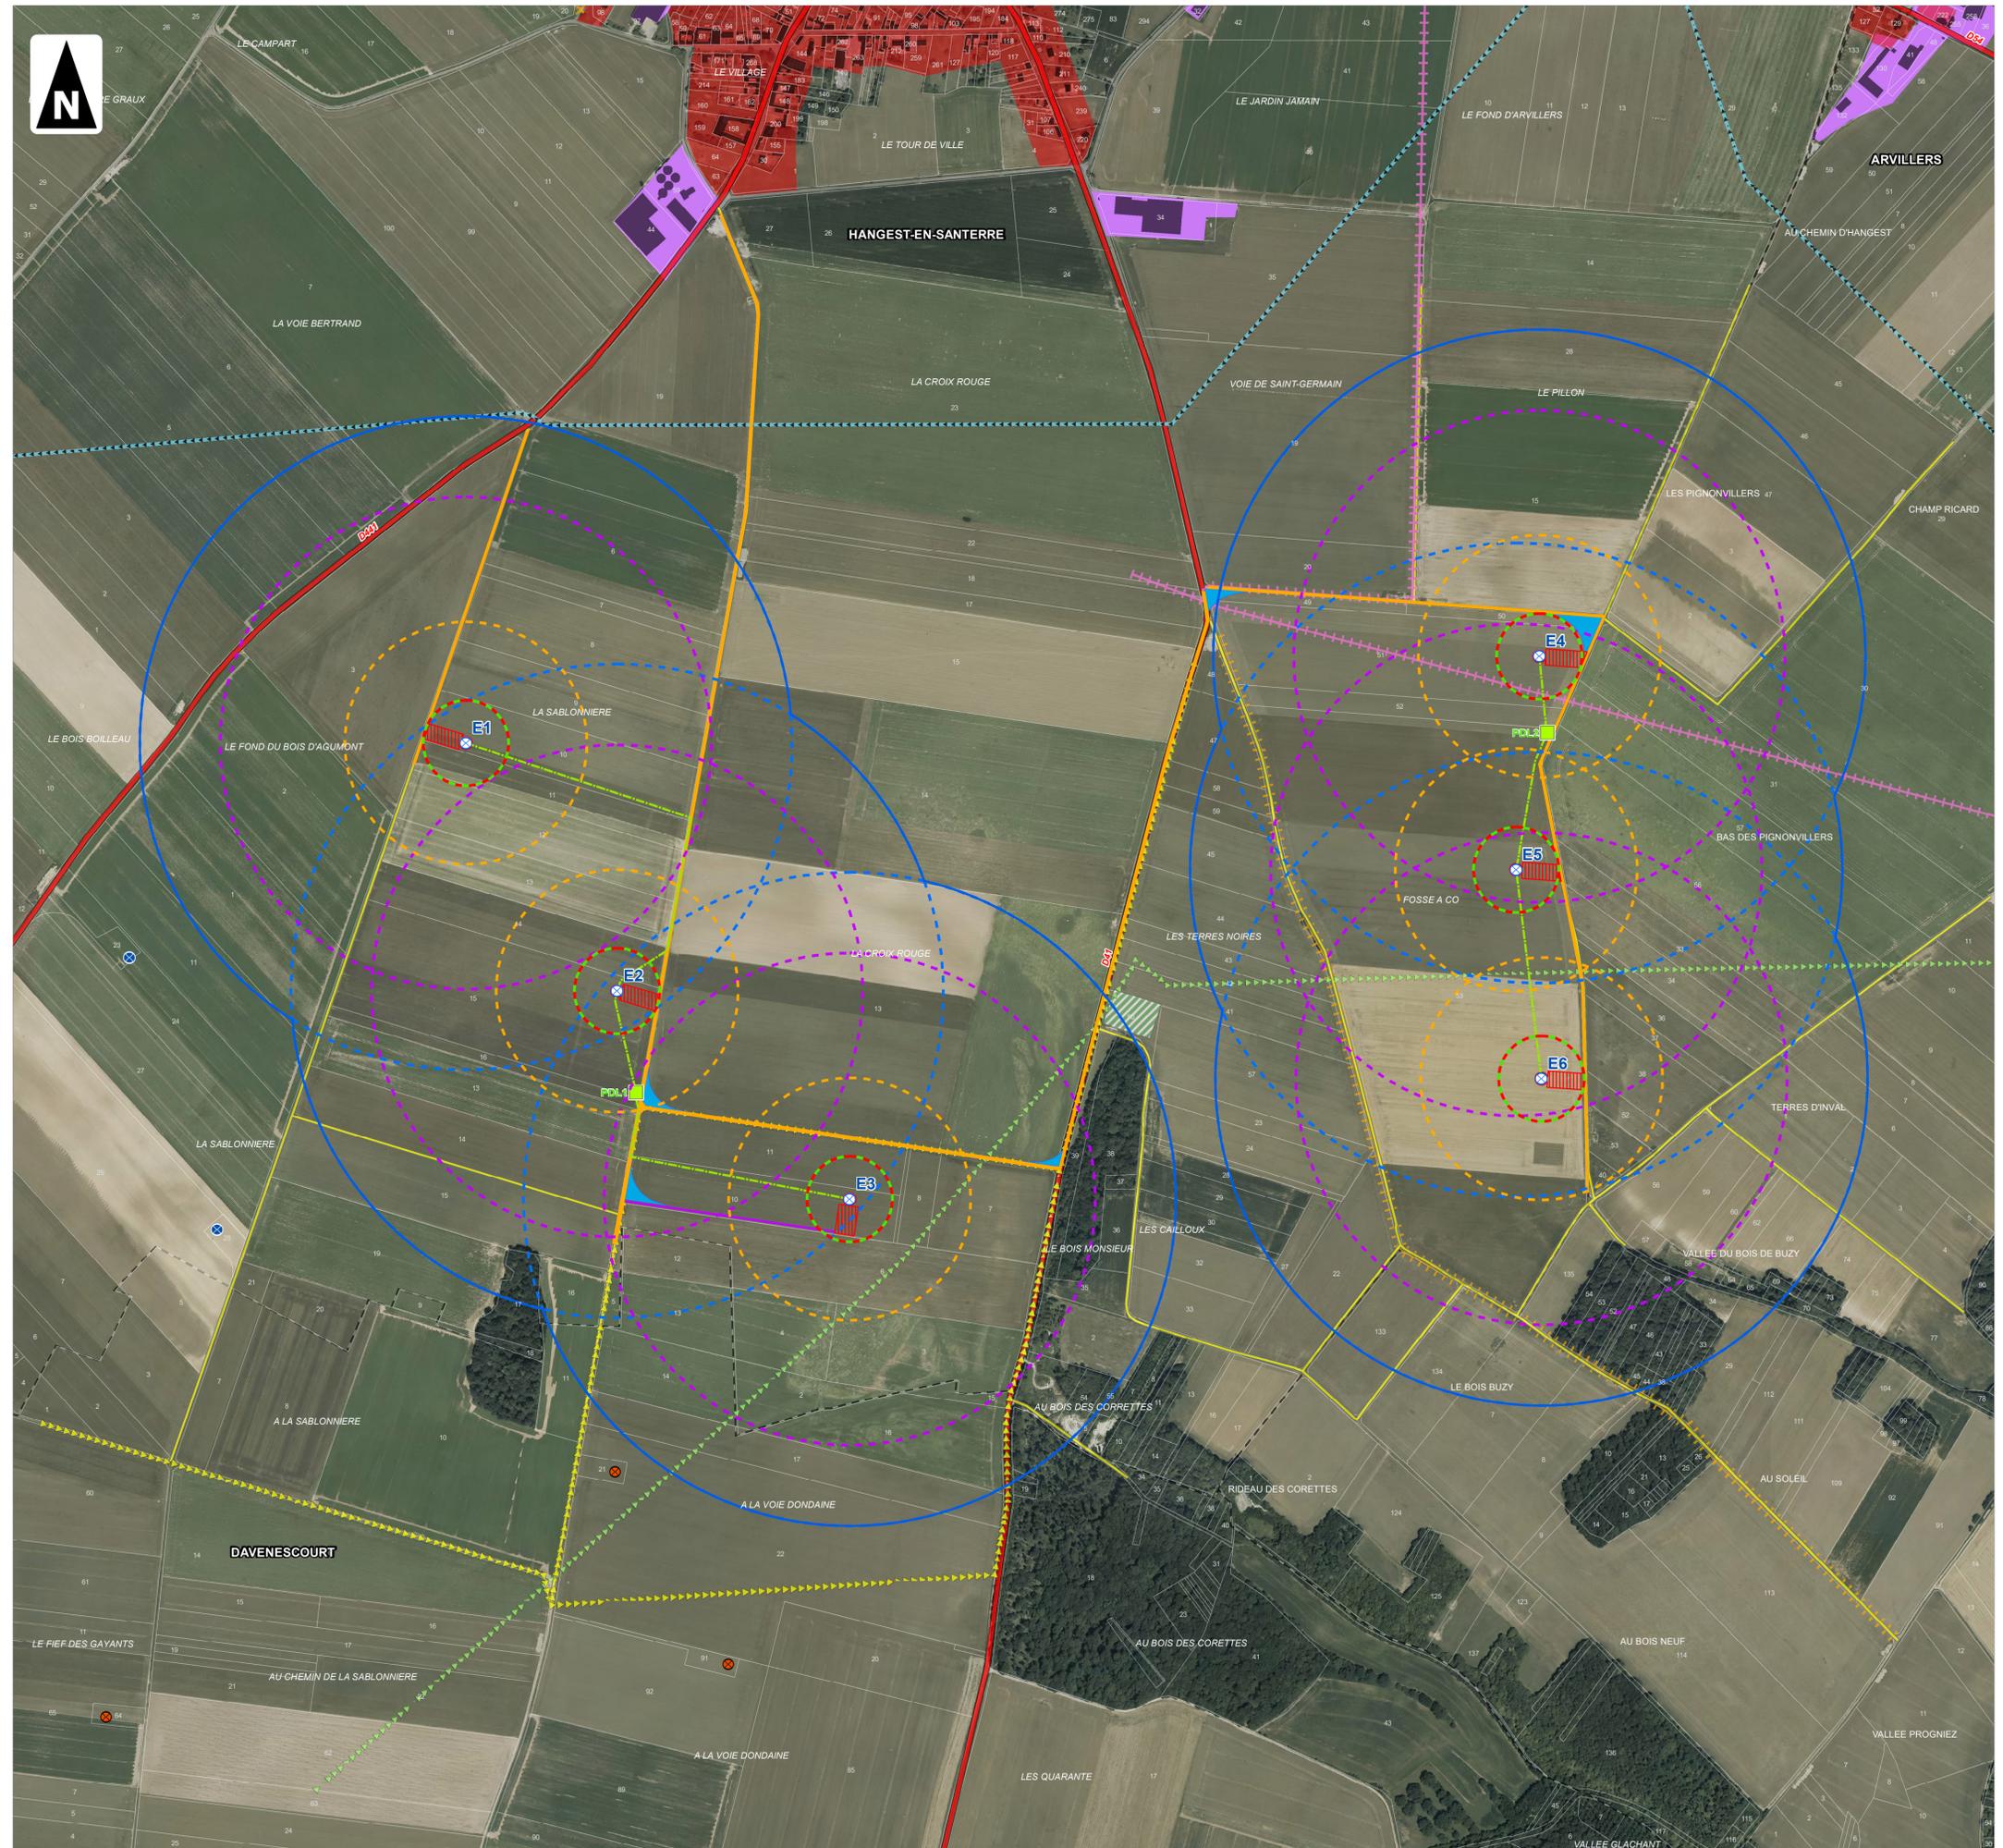

1.4 Conclusion

Une analyse préliminaire des risques a été réalisée, basée d'une part sur l'accidentologie permettant d'identifier les accidents les plus courants et basée d'autre part sur une identification exhaustive des scénarios d'accidents.

Pour chaque scénario d'accident, l'étude a procédé à une analyse systématique des mesures de maîtrise des risques.

Cinq catégories de scénarios ressortent de l'analyse préliminaire et font l'objet d'une étude détaillée des risques :

- **Projection de tout ou une partie de pale ;**
- **Effondrement de l'éolienne ;**
- **Chute d'éléments de l'éolienne ;**
- **Chute de glace ;**
- **Projection de glace.**

Ces scénarios regroupent plusieurs causes et séquences d'accident. Une cotation en intensité, probabilité, gravité et cinétique de ces événements ont permis de caractériser les risques pour toutes les séquences d'accidents.

Une recherche d'enjeux humains vulnérables a été réalisée dans chaque périmètre d'effet des cinq scénarii d'accident, permettant de repérer les interactions possibles entre les risques et les enjeux.

La cotation en gravité et probabilité pour chacune des éoliennes a permis de classer le risque de chaque scénario selon la grille de criticité employée et inspirée de la circulaire du 10 mai 2010.

Après analyse détaillée des risques, selon la méthodologie de la circulaire du 10 mai 2010, il apparaît qu'aucun scénario étudié ne ressort comme inacceptable.

L'exploitant a mis en œuvre des mesures adaptées pour maîtriser les risques :

- **l'implantation permet d'assurer un éloignement suffisant des zones fréquentées,**
- **l'exploitant respecte les prescriptions générales de l'arrêté du 26 août 2011,**
- **les systèmes de sécurités des aérogénérateurs sont adaptés aux risques.**

Les systèmes de sécurité des aérogénérateurs seront maintenus dans le temps et testés régulièrement en conformité avec la section 4 de l'arrêté du 26 août 2011.

Le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques actuelles.